



CAS N°1 : Toutes les utilisations au même TH

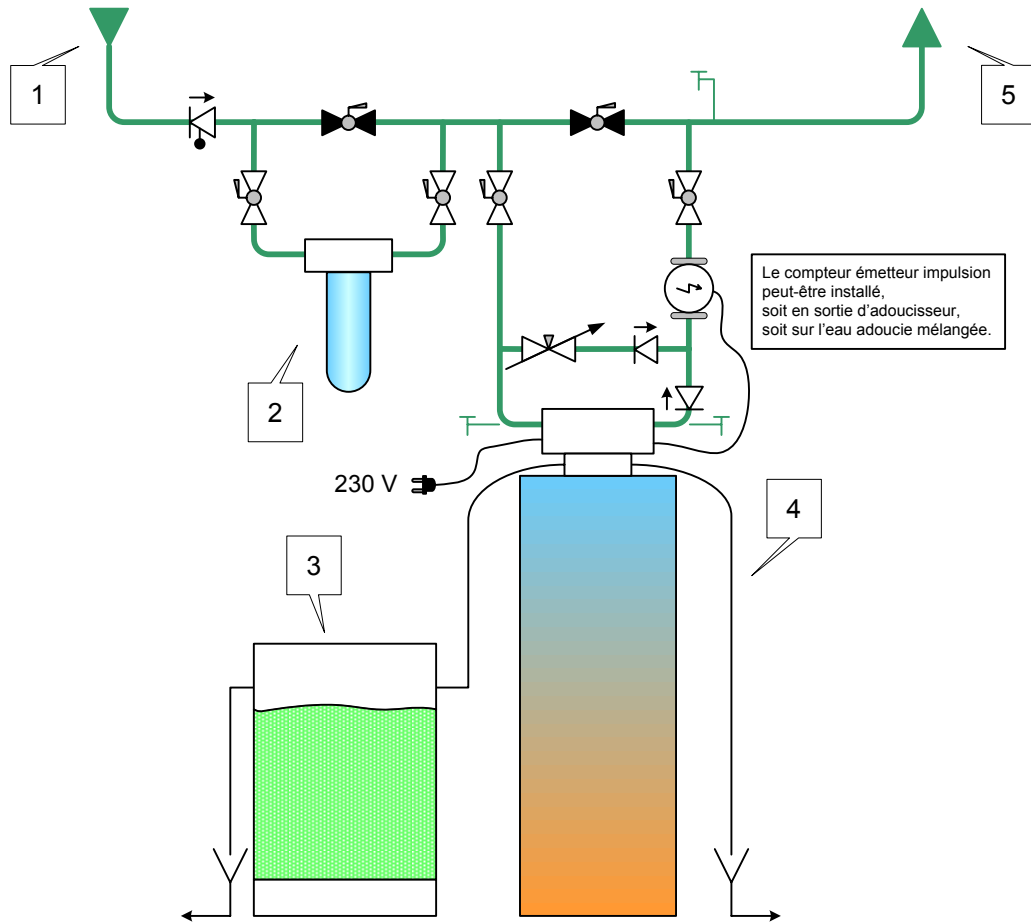

CAS N°2 : utilisations avec deux valeurs différentes de TH

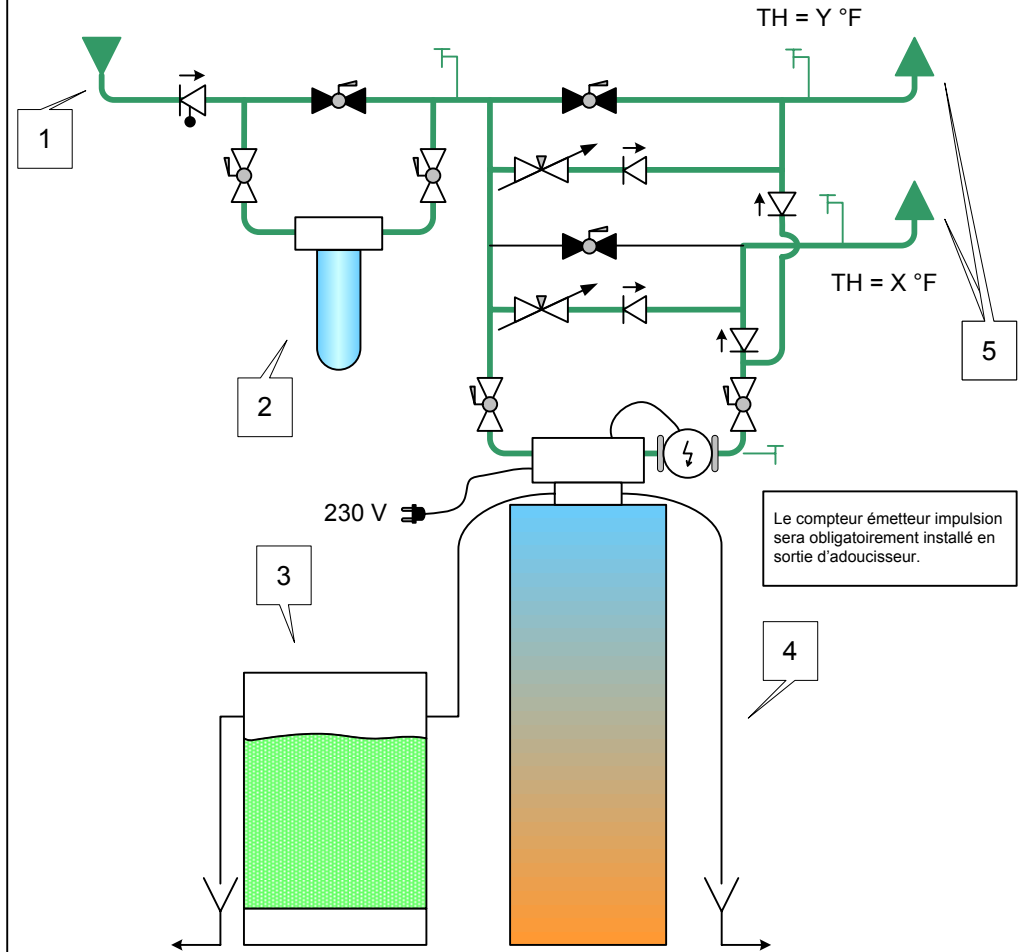

	VBS d'isolement		Vanne de cépage		Prise d'échantillon	2	2	4	4
	Clapet anti-retour EA		Clapet anti-retour	1	1	3	3	5	5



E.C & T

80, impasse du serpolet
13600 La CIOTAT

07-021

0

TRAITEMENT GENERAL DES EAUX

A4

Schéma de RACCORDEMENT – Adoucisseur simple volumétrique

Dessiné par : JLC

Date : 24/04/07

Echelle :

Ce document est la propriété exclusive de E.C.&T. - Toute communication et reproduction sont strictement interdites sans autorisation de la société E.C.&T.