



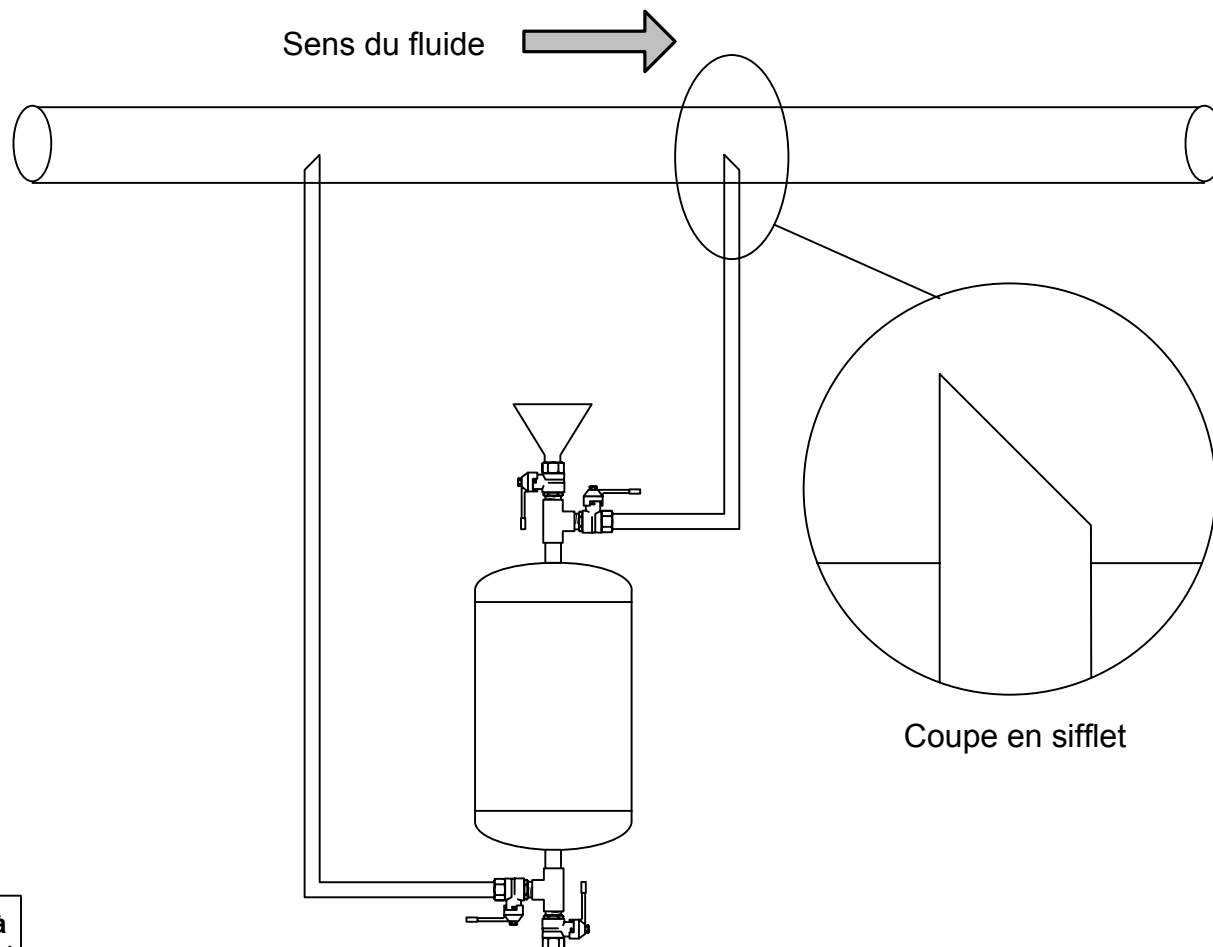

L'installation du pot à déplacement est recommandée sur le recyclage du circuit à protéger de manière à pouvoir introduire le produit, sans vidanger l'installation et selon la méthode ci-dessus.

Type VI 15	Recommandé pour un volume de	Ø de raccordement	Cotes données à titre indicatif (mm)			
15 litres	10 à 30 m ³	1" G	A	B	C	D
			220	440	600	1" G

Sous réserve de modifications techniques

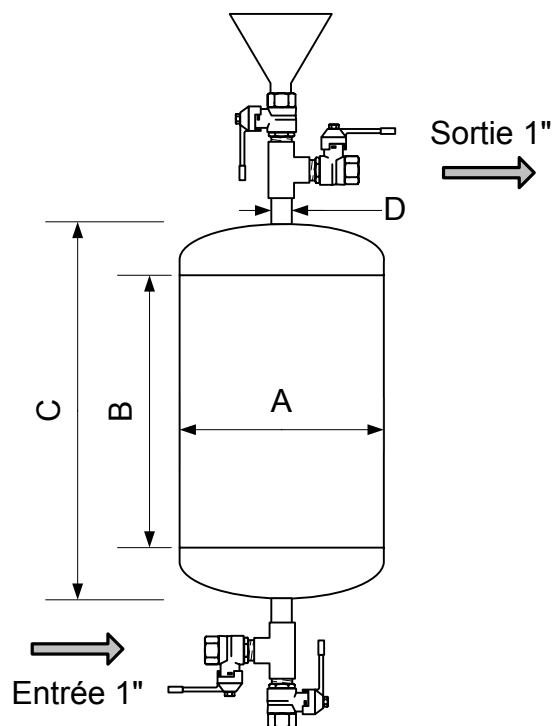

80 Impasse du Serpolet
ZI ATHELIA II
13600 LA CIOTAT

07-029

0

TRAITEMENT GENERAL DES EAUX

A4

Schéma de principe – Pot à déplacement

Dessiné par : JLC

Date : 25/09/07

Echelle :

Ce document est la propriété exclusive de E.C.&T. - Toute communication et reproduction sont strictement interdites sans autorisation de la société E.C.&T.